

نظام انذار الحريق بمباني الطالبات رقم (٢٨ & ٣٠)

اولا فى الحالة الطبيعية تكون لمبة الطاقة (POWER) مضاءة باللون الاخضر وهذا يعنى ان الوضع طبيعى ولا توجد اى مشاكل بشبكة انذار الحريق


لمبة الطاقة
(POWER)



ثانيا :- فى حالة حدوث انذار حريق يتم عمل الاتى

أ- التوجه الى لوحة انذار الحريق لمعرفة المنطقة الواقعة بها الانذار والتي يتم تحديدها عن طريق لمبات مناطق الحريق (FIRE/ZONE) وتكون المنطقة المضاءة باللون الاحمر هى منطقة الانذار ويجب التوجه اليها فورا للوقوف على الحدث

لمبات مناطق
الحريق
(FIRE/ZONE)

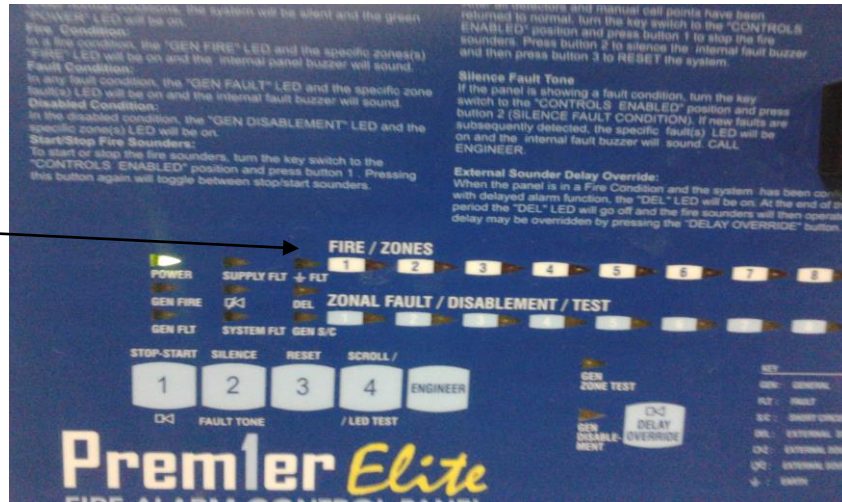

ادارة السلامة

ب- التوجه الى منطقة الانذار والتأكد من حدوث حريق فعليا او ان هذا الانذار كاذب

ج- فى حالة الحريق يتم اتباع خطة الطوارئ للسيطرة على الحريق وإخلاء المبنى اذا تتطلب الامر ذلك


د- فى حالة التاكيد من ان هذا الانذار كاذب يتم عمل الاتى :-

١- معاينة كواشف الدخان فى موقع الحدث والبحث عن كاشف الدخان الذى يعطى ضوء احمر وفكه وتنظيفه واعادة تركيبه مرة اخرى

٢- يتم الضغط على زر رقم (١) بلوحة الانذار (STOPE/START) لإسكات اجراس الانذار بالمبنى


ادارة السلامة

زر اسكات اجراس
الانذار
(STOPE/START)

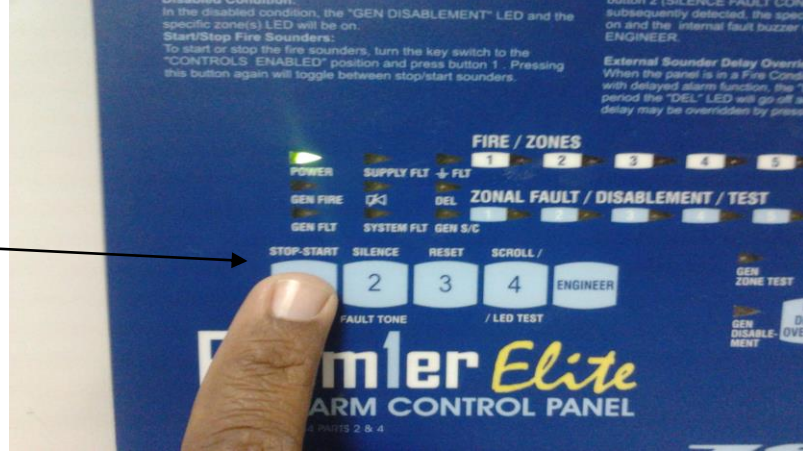


٣- يتم الضغط على زر رقم (٢) بلوحة الانذار (SILENCE) لإسكات صوت الانذار داخل اللوحة

زر اسكات صوت
انذار اللوحة
(SILENCE)

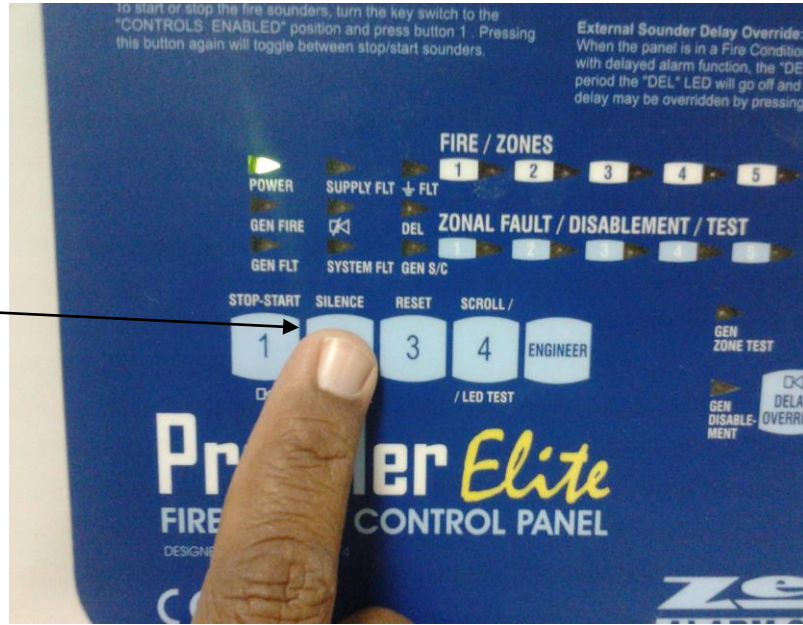

٤- يتم الضغط على زر رقم (٣) داخل اللوحة (RESET) لإرجاع وضع شبكة الانذار الى الصورة الطبيعية لتكون لمبة الطاقة (POWER) مضاءة باللون الاخضر

زر ارجاع شبكة
الانذار الى الصورة
الطبيعية
(REST)

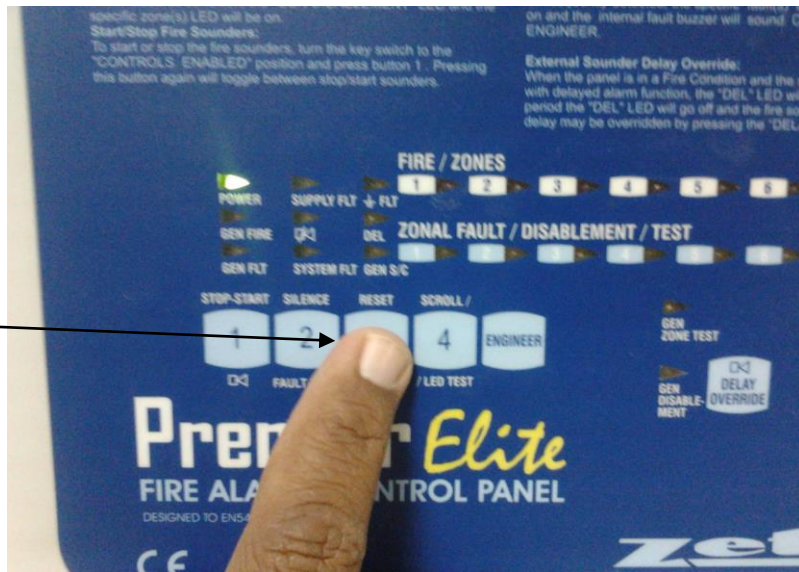

٥- فى حالة حدوث الازذار بسبب الضغط على احد الكواسر الزجاجية يتم ارجاع الكاسر الى وضعه الطبيعى عن طريق المفتاح الخاص به و اتباع الخطوات رقم (٢-٣-٤) لارجاع النظام الى الوضع الطبيعى مرة اخرى



لا يتم الضغط على الكسر الزجاجى الا فى حالة الخطر فقط



الكاسر الزجاجى فى وضعه الطبيعى



يتم ارجاع الكاسر الى الحالة الطبيعية عن طريق استخدام المفتاح الخاص به من خلال فتحة موجودة اسفل الكاسر الزجاجى



الكاسر الزجاجى بعد الضغط عليه وتظهر علامة مخططة باللون الاصفر والاسود تدل على انه قد تم الضغط على هذا الكاسر

رابعاً :- ابواب الطوارئ



ابواب الطوارئ في هذا المبنى لا تعمل مع شبكة الانذار وتفتح يدويا